TS-OBSTETRICIA 2

Prof.: 225 mm

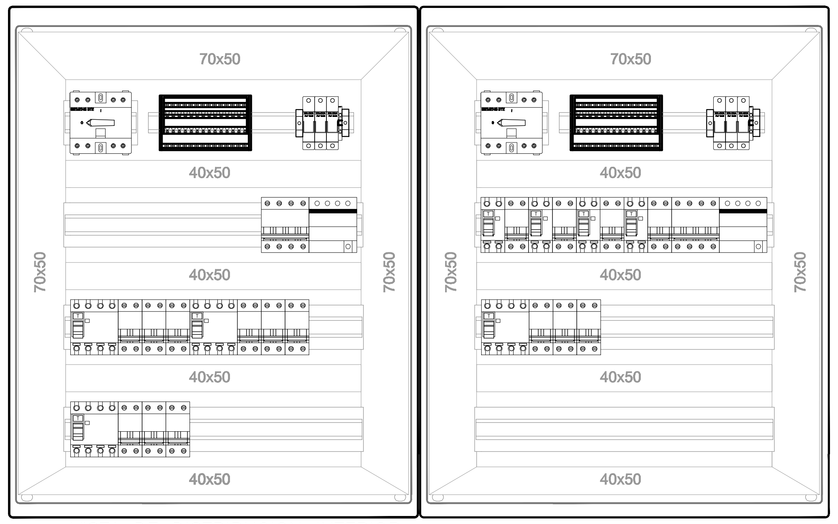

VISTA DE DISTRIBUCION INTERIOR

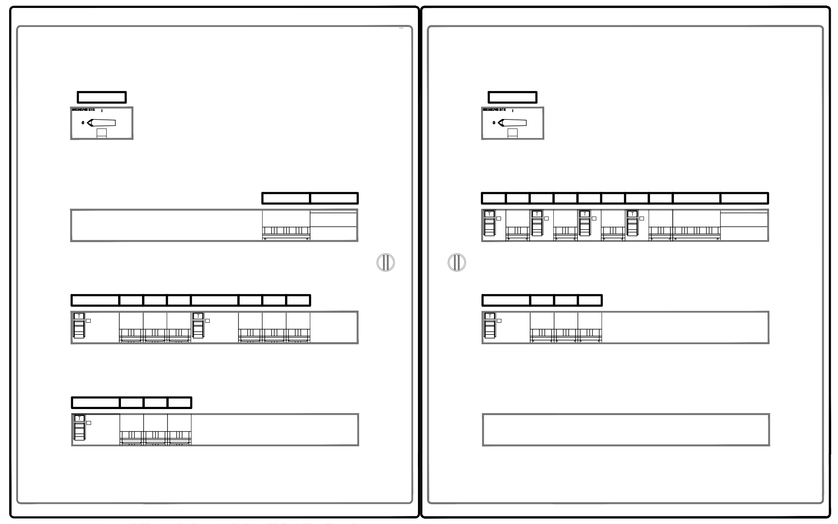

VISTA CON CONTRATAPAS

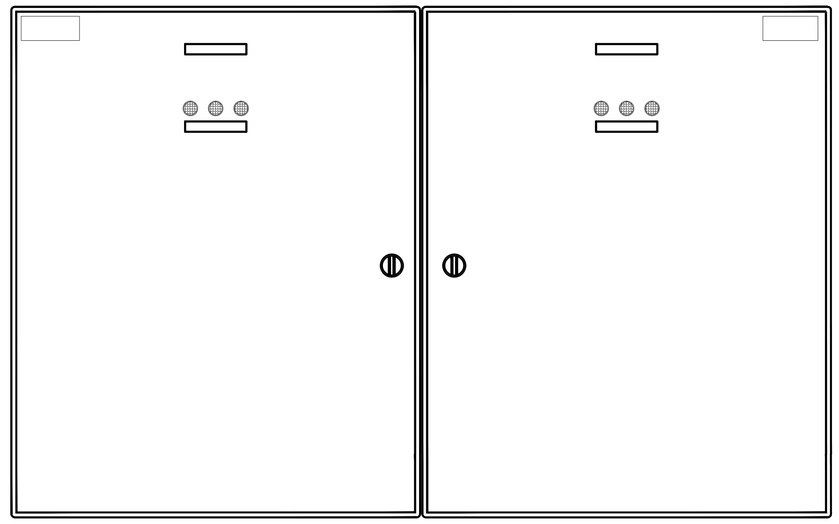

VISTA CON PUERTAS

TS–OBSTETRICIA 2
B. NORMAL

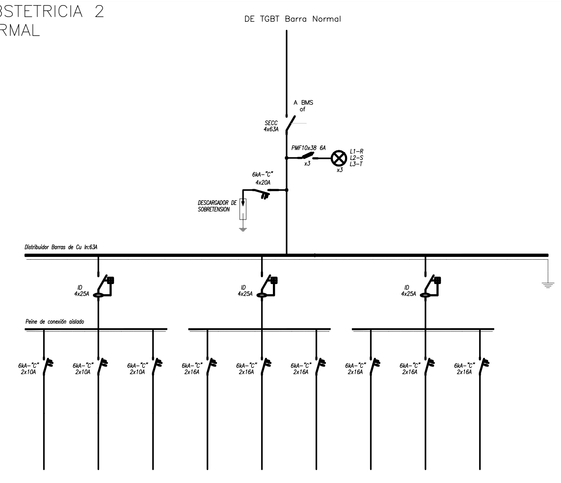

Nº DE CIRCUITO	6X1-T085	6X2-T085	6X3-T085	7X1-T085	7X2-T085	RESERVA	7X3-T085	7X4-T085	RESERVA
FASE	R	S	T	R	S	T	R	S	T
SECCION	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	--	2.5	2.5	--
DESCRIPCION	ILUMINACION	ILUMINACION	ILUMINACION	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES
DESTINO	ILUMINACIÓN GENERAL	ILUMINACIÓN GENERAL	ILUMINACIÓN GENERAL	TOMACORRIENTES GENERALES	TOMACORRIENTES GENERALES	TOMACORRIENTES RESERVA	TOMACORRIENTES POLIDUCTOS	TOMACORRIENTES POLIDUCTOS	TOMACORRIENTES RESERVA

TS–OBSTETRICIA 2
B. EMERGENCIA

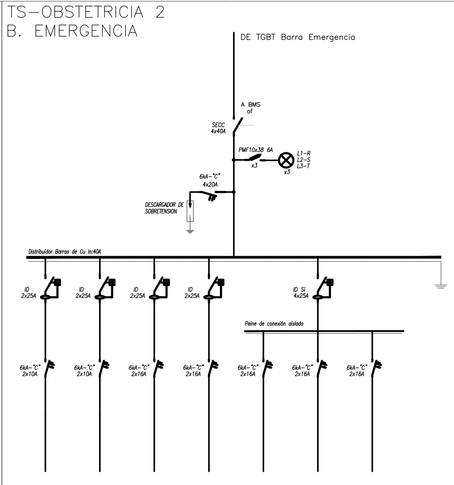

6X1-T085	6X2-T085	7X1-T085	7X4-T085	7X5V-T085	7X3V-T085	4X1-T085
T	S	R	S	R	S	T
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ILUMINACION	ILUMINACION	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES	ESPECIFICO
ILUMINACIÓN GENERAL	ILUMINACIÓN GENERAL	TOMACORRIENTES POLIDUCTOS	TOMACORRIENTES POLIDUCTOS	TOMACORRIENTES INFORMATICA	TOMACORRIENTES INFORMATICA	LUMINOR DE ENTERTAINER

REFERENCIAS

- Interruptor Diferencial 2P o 4P In: según unifilar. Sensibilidad 30mA
- Interruptor Diferencial super inmunizado 2P o 4P In: según unifilar. Sensibilidad 30mA
- Interruptor Termomagnetico para riel DIN, curva C In: según unifilar. Icc:6kA según IEC 60898
- Interruptor Seccionador montaje en riel DIN In: según unifilar
- Interruptor Seccionador unipolar para efecto, montaje en riel DIN In: según unifilar
- Descargador de sobretensión 3P+N Clase II Imax:20kA, montaje en riel DIN
- Portafusible seccionable, con cartucho fusible cilíndrico In:6A Ø10mm L=38mm
- Piloto luminoso para presencia de tensión 220Vca, color Rojo Ø22mm.

Gabinete de chapa, pintura al horno, RAL7032, IP55, dimensiones según cotas en esquema topográfico.
Cableado interno con cable unipolar tipo LSOH flexible.
Las puertas estaran vinculadas con el gabinete por medio de un cable VN 6mm² verde amarillo para PAT,y este estara vinculado a tierra.

NOTAS:

1 Los planos, planillas y pliegos que integran la documentación de proyecto son complementarios entre sí. Posibles divergencias entre los mismos deberan ser señaladas por el oferente previo a que le sean adjudicadas los trabajos.

2 Todas las dimensiones que figuran en este plano deberán ser verificadas en obra por el constructor y/o proveedor. Cualquier modificación deberá ser notificada oportunamente a la Dirección de Obra

NO APTO PARA CONSTRUIR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Dirección General de Planificación Estudios y Proyectos de Infraestructura

OBRA:	HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD	FECHA: JULIO 2014
UBICACION:	TRELEW	SUPERFICIE: 13.000 m²
PLANO:	TABLERO SEC. OBSTETRICIA 2	ESCALA: S/ESCALA
	INSTALACION ELECTRICA	
PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA: Dirección de Proyectos de Arquitectura	DIRECTOR: Arq.Mauro Scaglia	138
	DIRECTOR GENERAL: Arq. Rodolfo López	

Gobierno del Chubut — Somos Chubut